

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора-  
Главный инженер филиала  
ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»  
О.Х. Базыров  
«31» 10 2025 г.

**АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ № 28-2025**

от 31 октября 2025 г.

по устранению несоответствий

Начальнику:

«Элистинского РЭС филиала ПАО «Россети Юг»-  
«Калмэнерго»

наименование ПС филиала ДЗО

Выдан на основании результатов проведенной внеплановой проверки качества электрической энергии в центре питания: г. Элиста, мкр. 8, д. 35 (ПС 110 Элиста Восточная, РП-4 КЛ-10кВ ТП-253-1, ТП-238 ВЛ-0,4 №16) в т.ч.:

– результатов измерений показателей качества электрической энергии.

Анализ результатов внеплановой проверки качества электрической энергии проведен:

Испытательной лабораторией по качеству электрической энергии (ИЛКЭ)

филиала ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»

Адрес: Телефон: 8(84722)50204, электронный адрес: 358007 г. Элиста, Северная промышленная зона.

Цель: Приведение параметров передаваемой электрической энергии требованиям нормативно - технических документов (ГОСТ 32144-2013).

п/п	Наименование ЦП	Выявленные несоответствия	Приложения
1	г. Элиста, мкр. 8, д. 35 (ПС 110 Элиста Восточная, РП-4 КЛ-10кВ ТП-253-1, ТП-238 ВЛ-0,4 №16)	ПКЭ не соответствует требованиям по напряжения. отклонению фазного напряжения.	Приложение 1

**На основании вышеизложенного необходимо выполнить следующие мероприятия:**

1. В течение 7 дней разработать план-график выполнения корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий ПКЭ и предоставить их для согласования на «достаточность» в адрес ответственного руководителя по направлению, копию утвержденного и согласованного плана-графика предоставить в ГМиККЭ аппарата управления.


2. Информацию по п. 1 предоставить посредством СЭД и на электронный адрес: shurugchievmb@ke.rosseti-yug.ru


**Приложения:**

№ приложения	Наименование ЦП	Наименование приложения
Приложение 1	г. Элиста, мкр. 8, д. 35 (ПС 110 Элиста Восточная, РП-4 КЛ-10кВ ТП-253-1, ТП-238 ВЛ-0,4 №16)	График отклонений фазных напряжений, в 1 экз., на 1 л.

Ведущий инженер

Шуругчев М.Б.  
(Ф.И.О.)



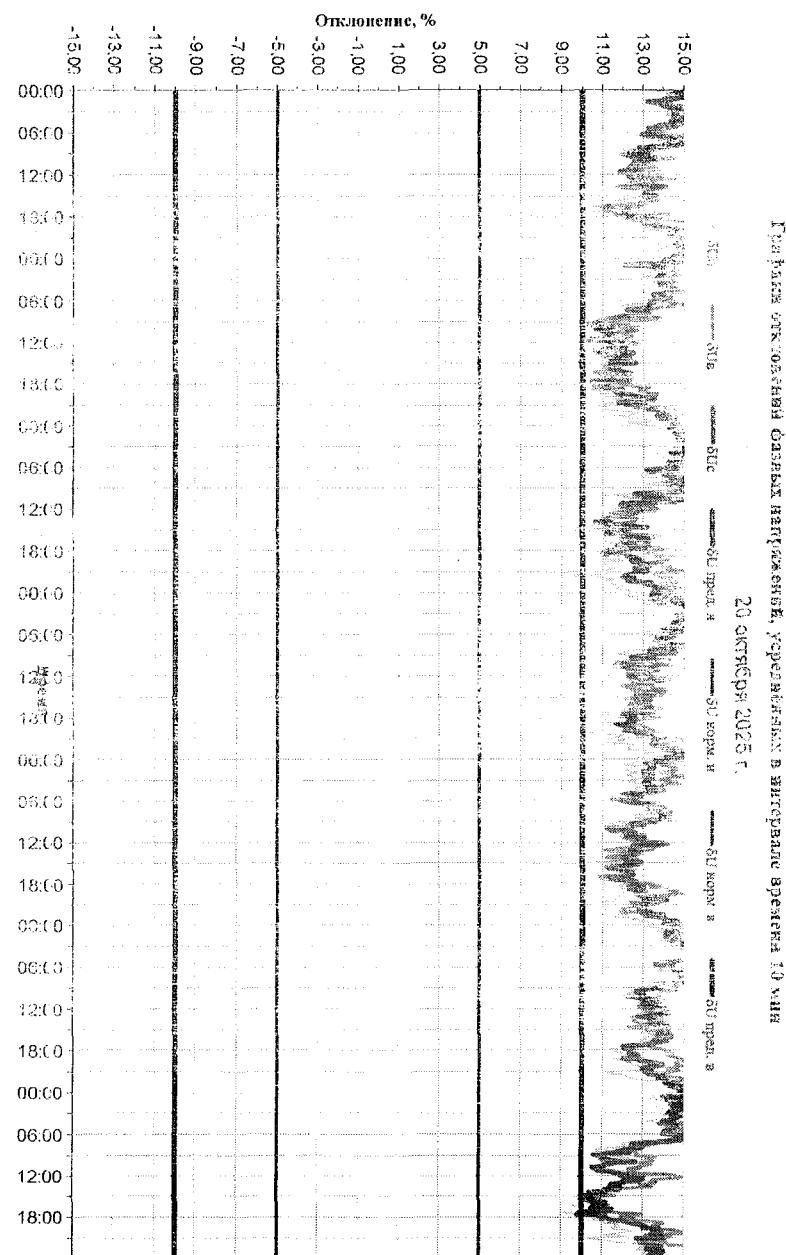

от \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

Элистинский район электрических  
сетей филиала ПАО «Россети Юг» –  
«Калмэнэрго»

Российская Федерация,  
358000, Республика Калмыкия,  
г. Элиста, ул. Клыкова, 90 А,  
тел.: + 7 (84722) 5-00-31  
priem-elres@ke.rosseti-yug.ru

Заместителю директора  
АО «Читаэнергосбыта»  
Территориального  
подразделения  
«Энергосбыт Калмыкии»  
Мельнику Ю.Э.

О предоставлении информации

Уважаемый Юрий Эдуардович!

В ответ на Ваше обращение № КЛМ/1600/3032 от 18.08.2024г. по вопросу нестабильного напряжения по адресу: г. Элиста, 8 микрорайон, дом 35, сообщаю следующее.

Электроснабжение частного домовладения № 35, 8-го микрорайона осуществляется по воздушной линии (далее – ВЛ) 0,4 кВ, от трансформаторной подстанции (далее – ТП) № 238, запитанной от подстанции 110кВ «Элиста Восточная» по ВЛ-10 кВ «Очистные сооружения».

Для проверки качества электрической энергии были проведены замеры входного напряжения прибором ПКЭ. По результатам показания прибора ПКЭ выявлено несоответствие стандартам ГОСТ 32144-2013. Персоналом Элистинского РЭС запланированы мероприятия для стабилизации напряжения, а именно понижение уровня напряжения от пункта питания. В соответствии с план-графиком корректирующих мероприятий срок исполнения 03.12.2025г.

Акт-предписание и план-график корректирующих мероприятий прилагаю.

Начальник Элистинского РЭС



В.Л-Г. Цебеков

от \_\_\_\_\_  
на \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

Элистинский район электрических  
сетей филиала ПАО «Россети Юг» –  
«Калмэнэрго»

Российская Федерация,  
358000, Республика Калмыкия,  
г. Элиста, ул. Клыкова, 90 А,  
тел.: + 7 (84722) 5-00-31  
prielres@ke.rosseti-yug.ru

Заместителю директора  
АО «Читаэнергосбыт»  
Территориальное  
подразделение  
«Энергосбыт Калмыкии»  
Мельнику Ю.Э.

О предоставлении информации

Уважаемый Юрий Эдуардович!

На Ваше письмо от 16.09.2025г. №КЛМ/1600/3378 по обращению гр. Нармаевой Н.А. о качестве поставляемой электроэнергии по адресу: г. Элиста, 8 микрорайон, д.35, кв. 69, сообщаю следующее.

Электроснабжение по вышеуказанному адресу осуществляется от трансформаторной подстанции № 238 ф.16,13, питанной от подстанции 110кВ «Элиста Восточная» по ВЛ-10 кВ «Очистные сооружения».

Согласно ГОСТ 32144-2013 для третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки.

Согласно записям оперативной документации оперативно-диспетчерской группы Элистинского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Юг» - «Калмэнэрго» 02.09.2025г. 23час12мин зафиксировано аварийное отключение, связанное с технологическим нарушением в сети, а именно: повреждение кабельной линии 10кВ между ТП-238 и ТП-235 Л-1.

Причиной периодических кратковременных отключений, описанных в обращении, послужили аварийные работы, связанные с поиском места

повреждения и устраниением поломки. Все работы проводились с целью скорейшего восстановления нормального электроснабжения и предотвращения более серьезных аварий в будущем. Временем 01час54мин 03.09.2025г. работы были завершены и подано напряжение по резервной схеме.

Начальник  
Элистинского РЭС

В.Л-Г.Цебеков

Исп. Абушинов М.В.  
8-847-22-6-21-12



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
«ЭНЕРГОСБЫТ КАЛМЫКИЙ»  
358000, Республика Калмыкия,  
г. Элиста, ул. Губаревича, д. 2  
Телефон: +7 (84722) 5-02-23  
E-mail: elista@e-sbyt.ru, сайт: www.e-sbyt.ru  
ИНН/ОГРН 7536068430/1057536132323

№2878/19 от 24.11.2025 г.

На № 217 от 04.08.2025г.

Общество с ограниченной  
ответственностью Управляющая  
компания «Жилищник».

358014 г. Элиста, ул. Эсамбаева дом  
18 тел: +79371921180  
E-mail: moidomrk@list.ru

*O направлении информации*

Уважаемый Николай Петрович!

ТП «Энергосбыт Калмыкии» АО «Читаэнергосбыт» направляет информацию по запросу исх. № 217 от 04.08.25г. о фактах нестабильного напряжения по адресу: г. Элиста, 8 микрорайон, дом 35.

Приложение: копия письма Элистинского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Юг – «Калмэнерго» исх. № КЛМ/21/809 от 26.09.2025 г. исх. №КЛМ/21/959 от 13.11.2025 в 1 экз.

Заместитель директора

Ю.Э. Мельник

Музраев Анатолий Васильевич  
+7(84722)5-02-23 добавочный 8045  
Muzraev\_AB@e-sbyt.ru